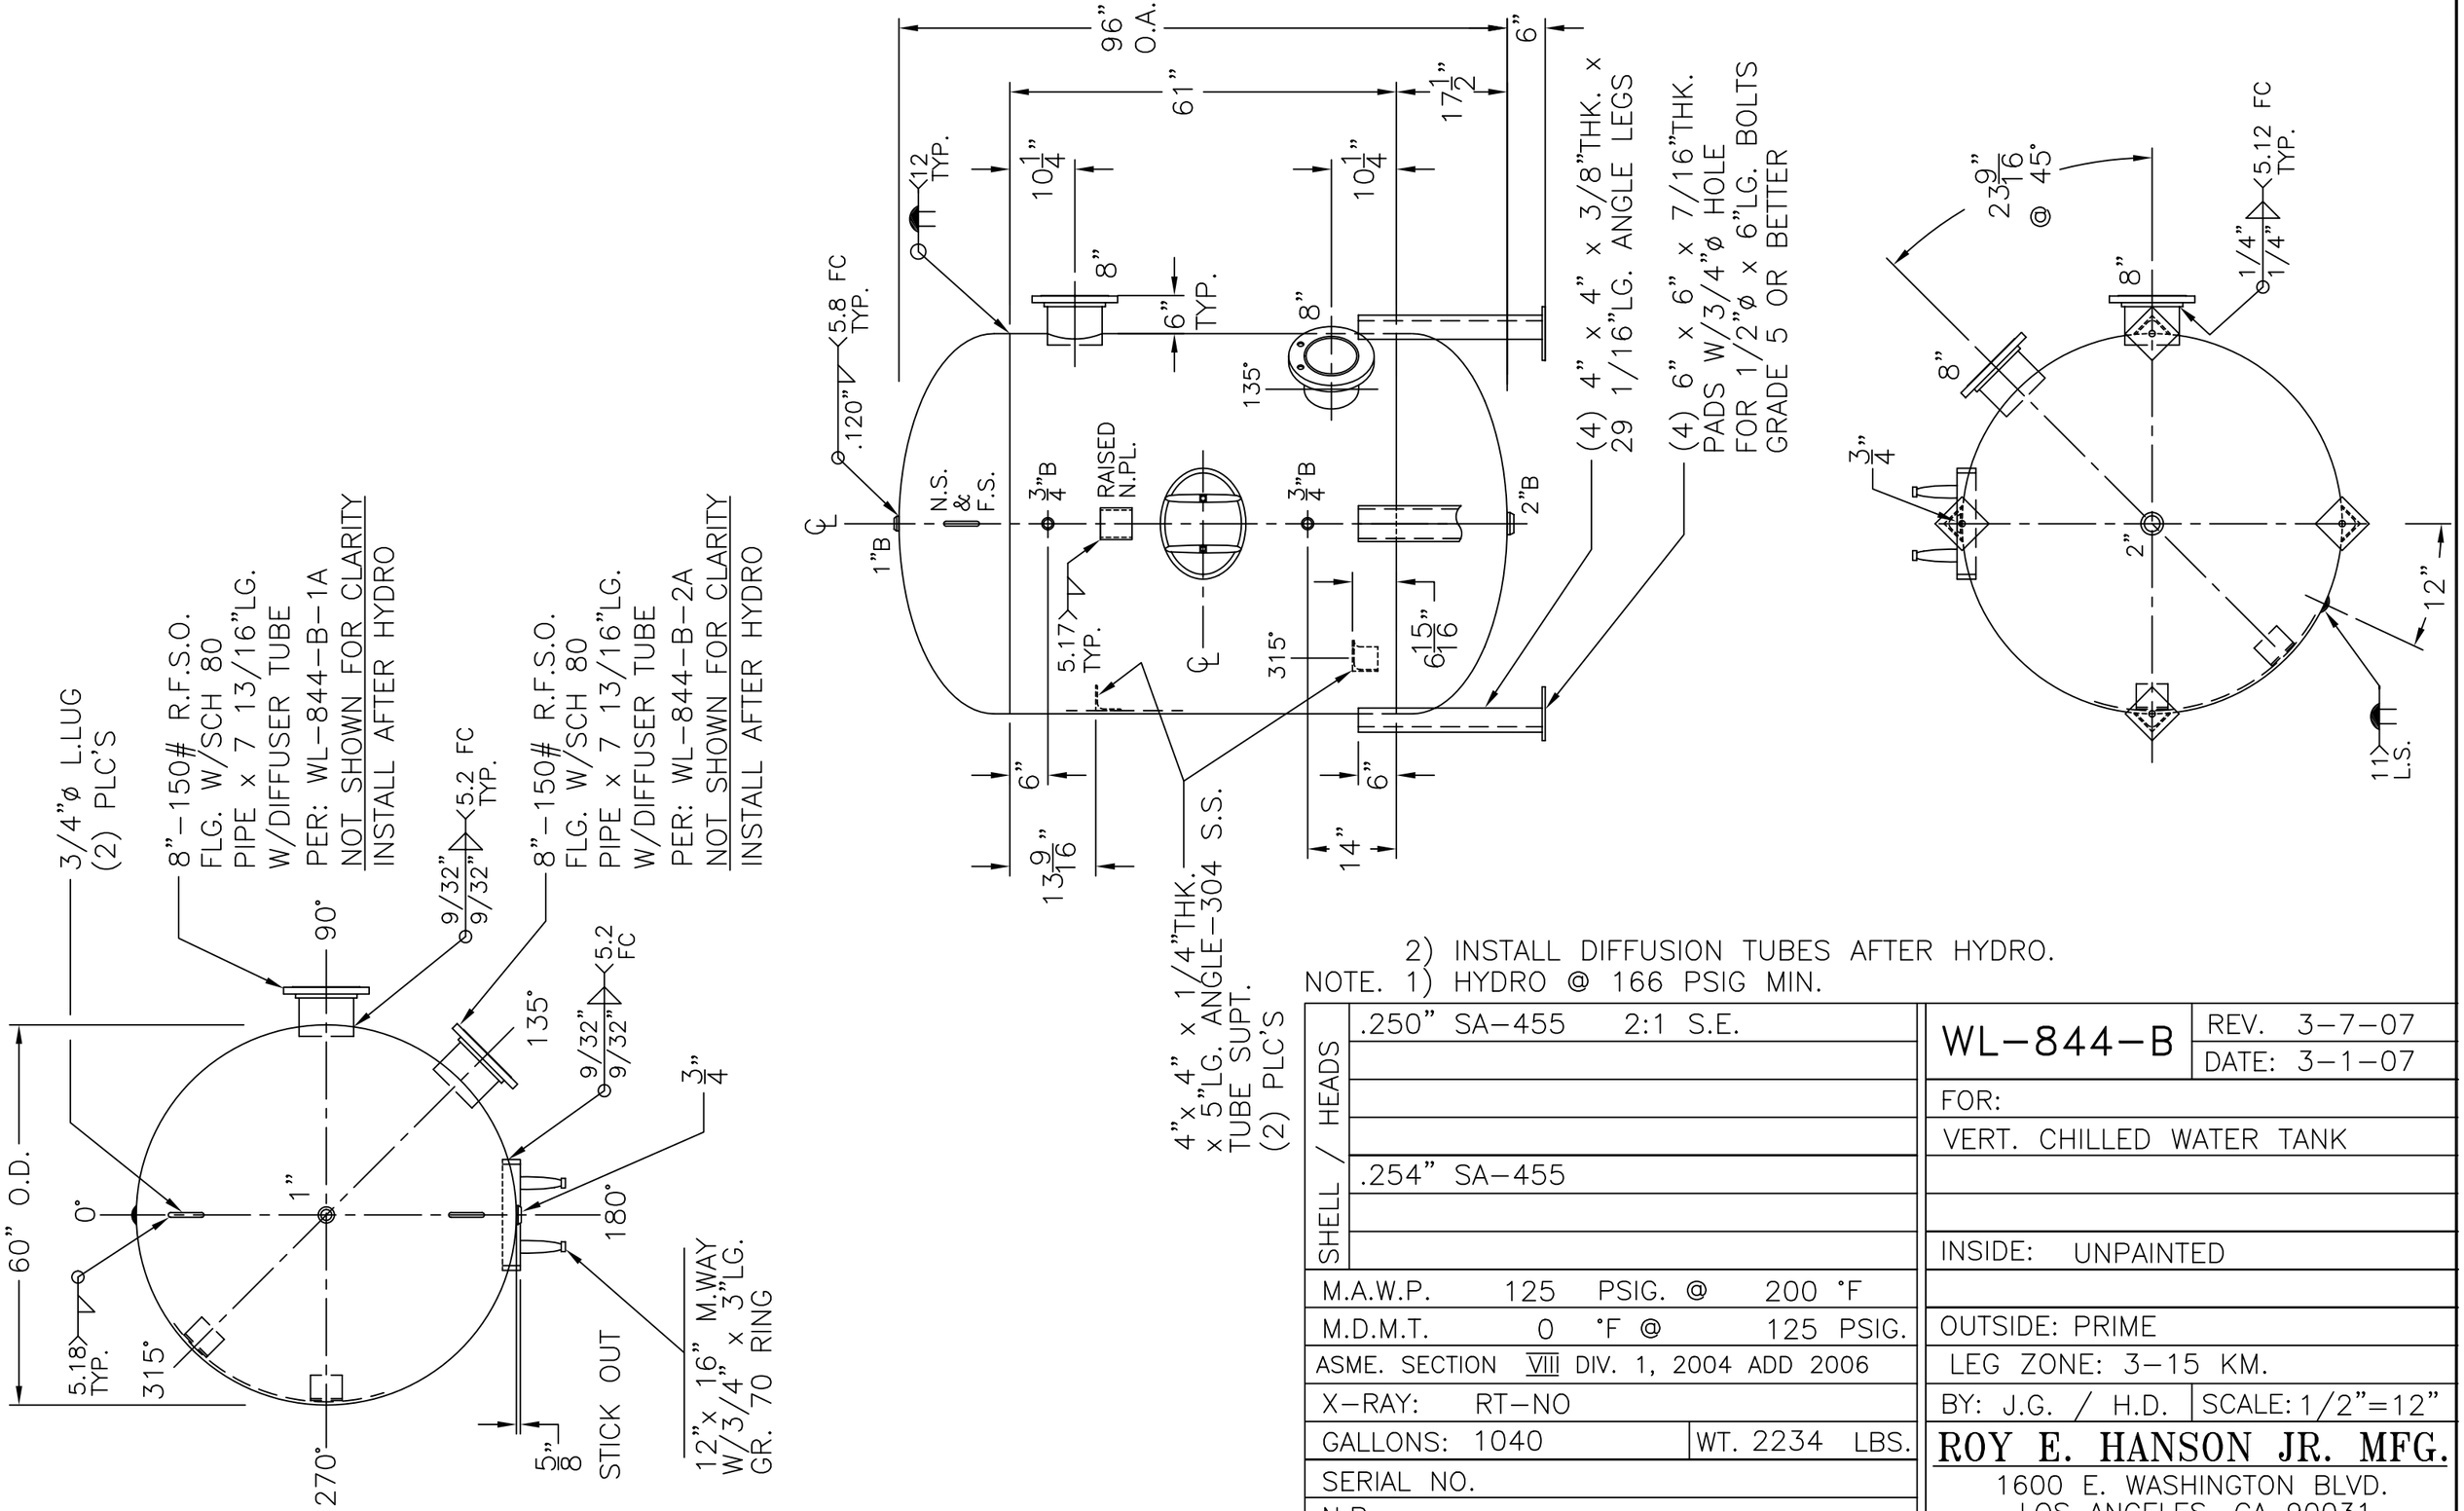

NOTE. 1) HYDRO @ 166 PSIG MIN.
2) INSTALL DIFFUSION TUBES AFTER HYDRO.

SHELL / HEADS	.250" SA-455 2:1 S.E.	
	.254" SA-455	
M.A.W.P.	125 PSIG. @ 200 °F	
M.D.M.T.	0 °F @ 125 PSIG.	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2004 ADD 2006		
X-RAY: RT-NO		
GALLONS: 1040	WT. 2234 LBS.	
SERIAL NO.		
N.B.		

WL-844-B	REV. 3-7-07
	DATE: 3-1-07
FOR:	
VERT. CHILLED WATER TANK	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
LEG ZONE: 3-15 KM.	
BY: J.G. / H.D.	SCALE: 1/2"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90031