DATE	BY

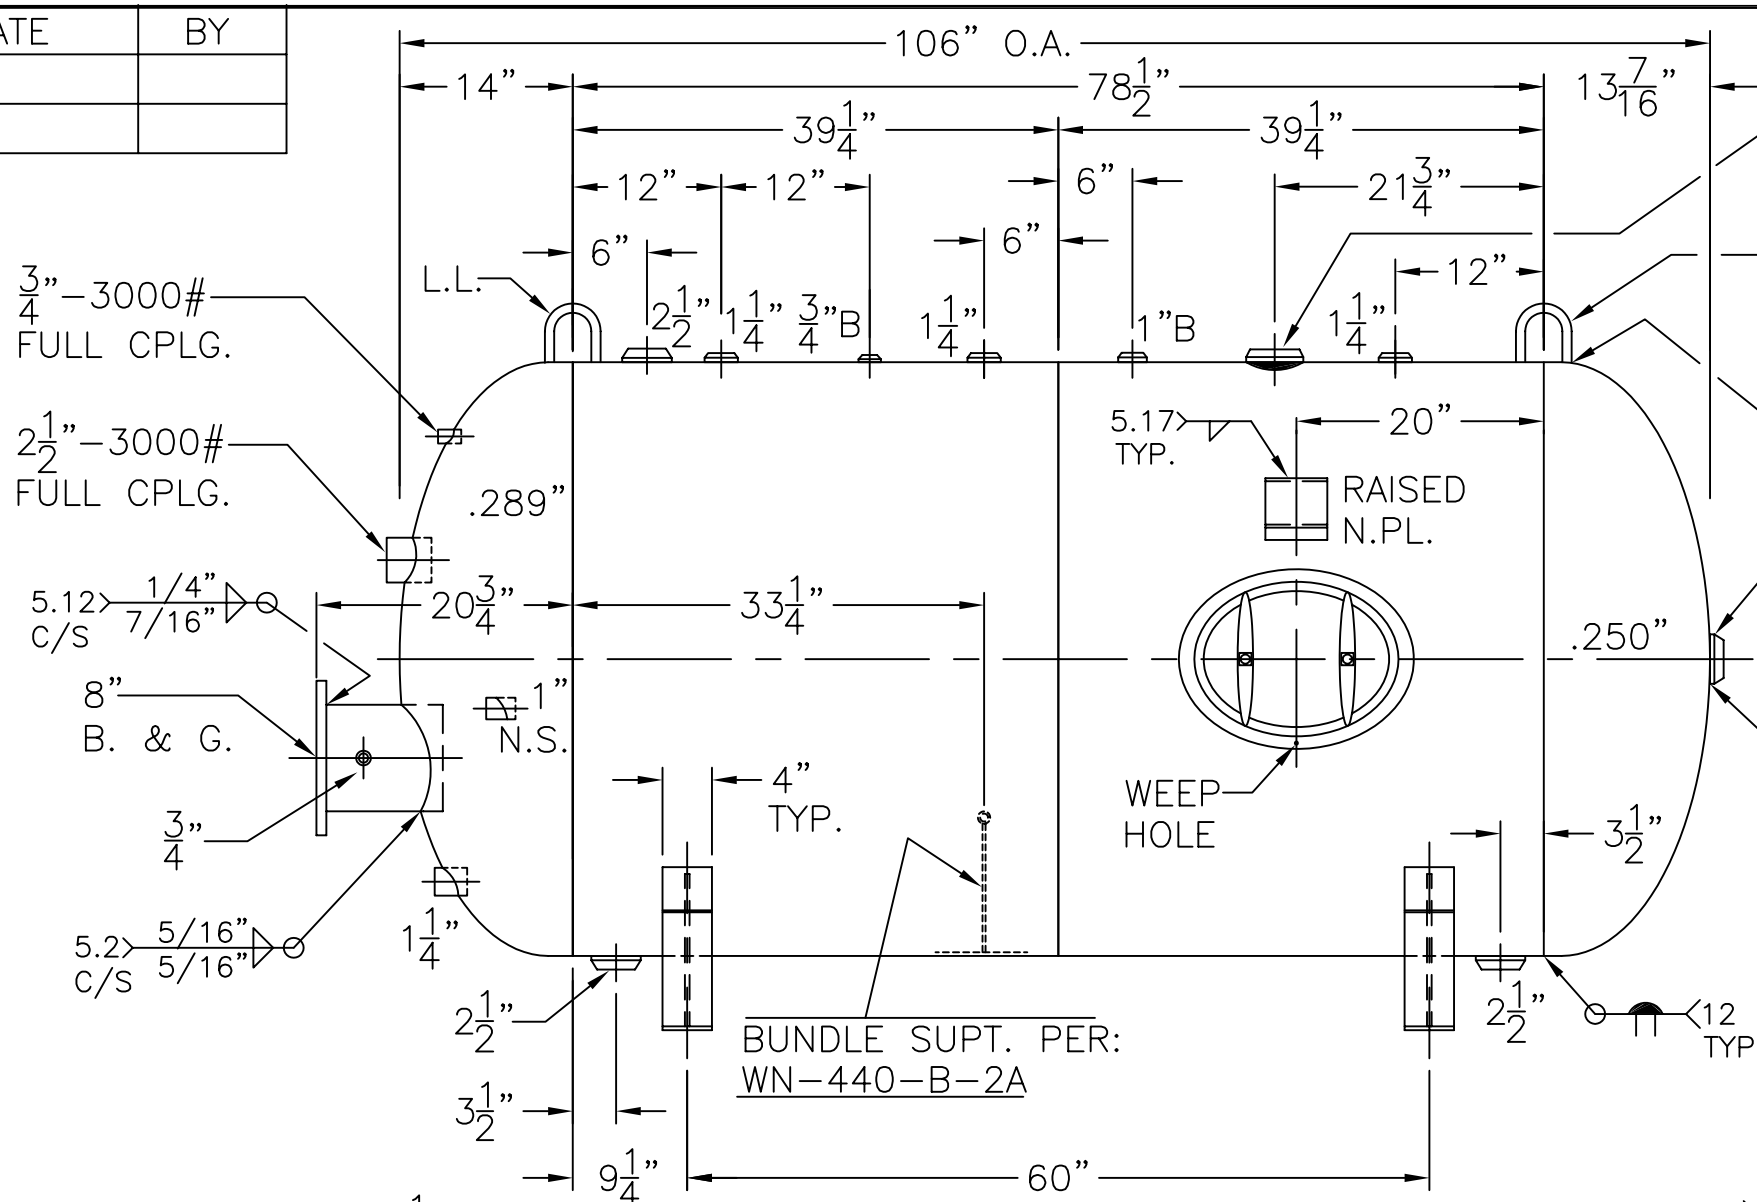

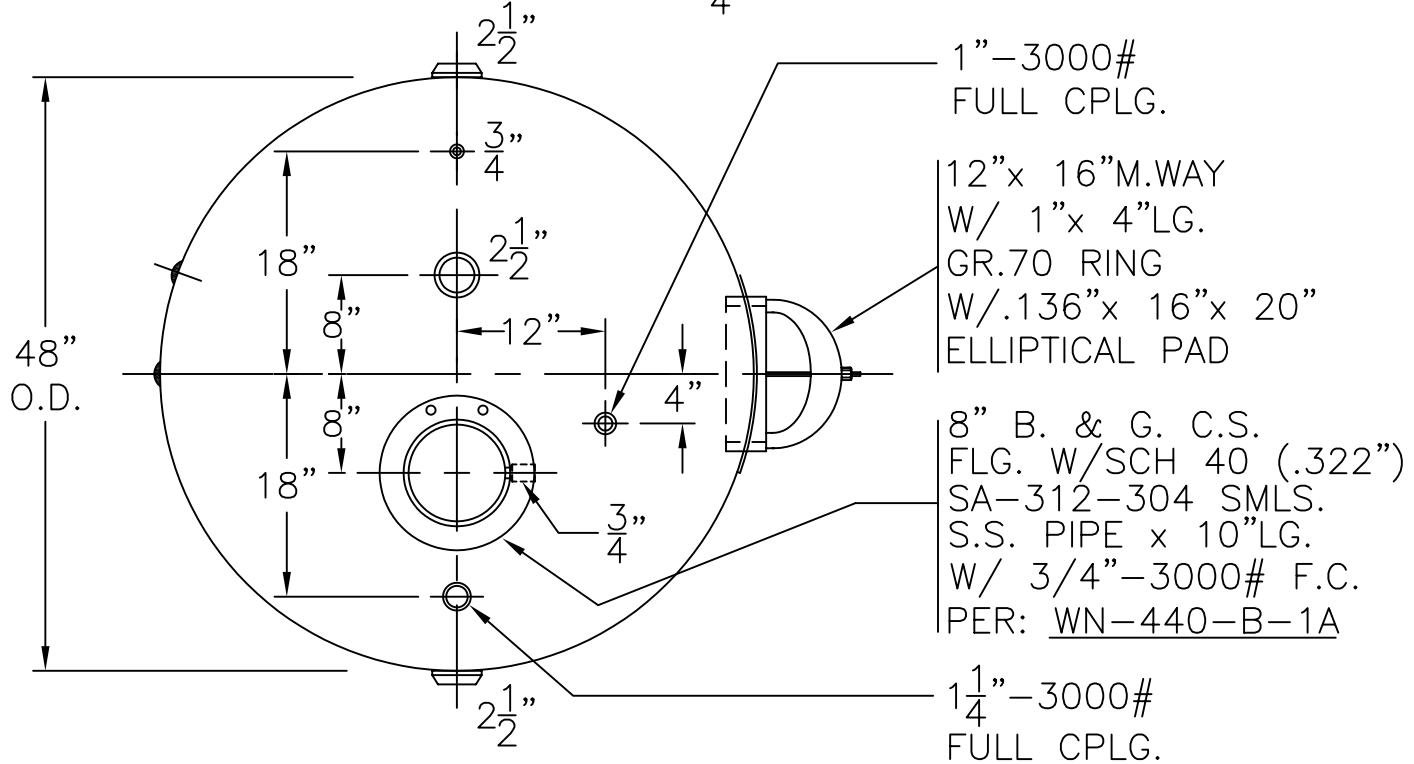

VIEW W/O SUPPORTS

4) 8 x 60 BUNDLE INSTALLED BY OTHERS.
3) INSTALL (3) 1 5/16"x 24"LG. RIGID MAG. ANODES – TOP SHELL.
2) INSTALL (1) 1 5/16"x 72"LG. RIGID MAG. ANODES – FOR L.H. HEAD.
NOTE: 1) HYDRO @ 225 PSIG. MIN. TO 235 PSIG. MAX.

SHELL / HEADS	LEFT–.289" SA–455 2:1 S.E.
	JOGGLE (.270" MIN.)
	RIGHT–.250" SA–455 2:1 S.E.
	JOGGLE – .238 OFFSET
	.230" SA–455
M.A.W.P. 150 PSIG. @ 210 °F	
ASME SECTION IV 2010 ADD. 2011	
X–RAY: RT–NO / H.L.W.	
GALLONS: 754	WT. 1676 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

WN–440–B	REV. 1–31–12
	DATE: 1–18–12
FOR: –	
HORIZ. HOT WATER TANK	
SURFACE AREA = 121.0 SQ. FT.	
INSIDE: GLASS LINED	
OUTSIDE: S. BLAST, PRIME AND R–16	
BY: J.G./C.J.	SCALE: 3/4"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021