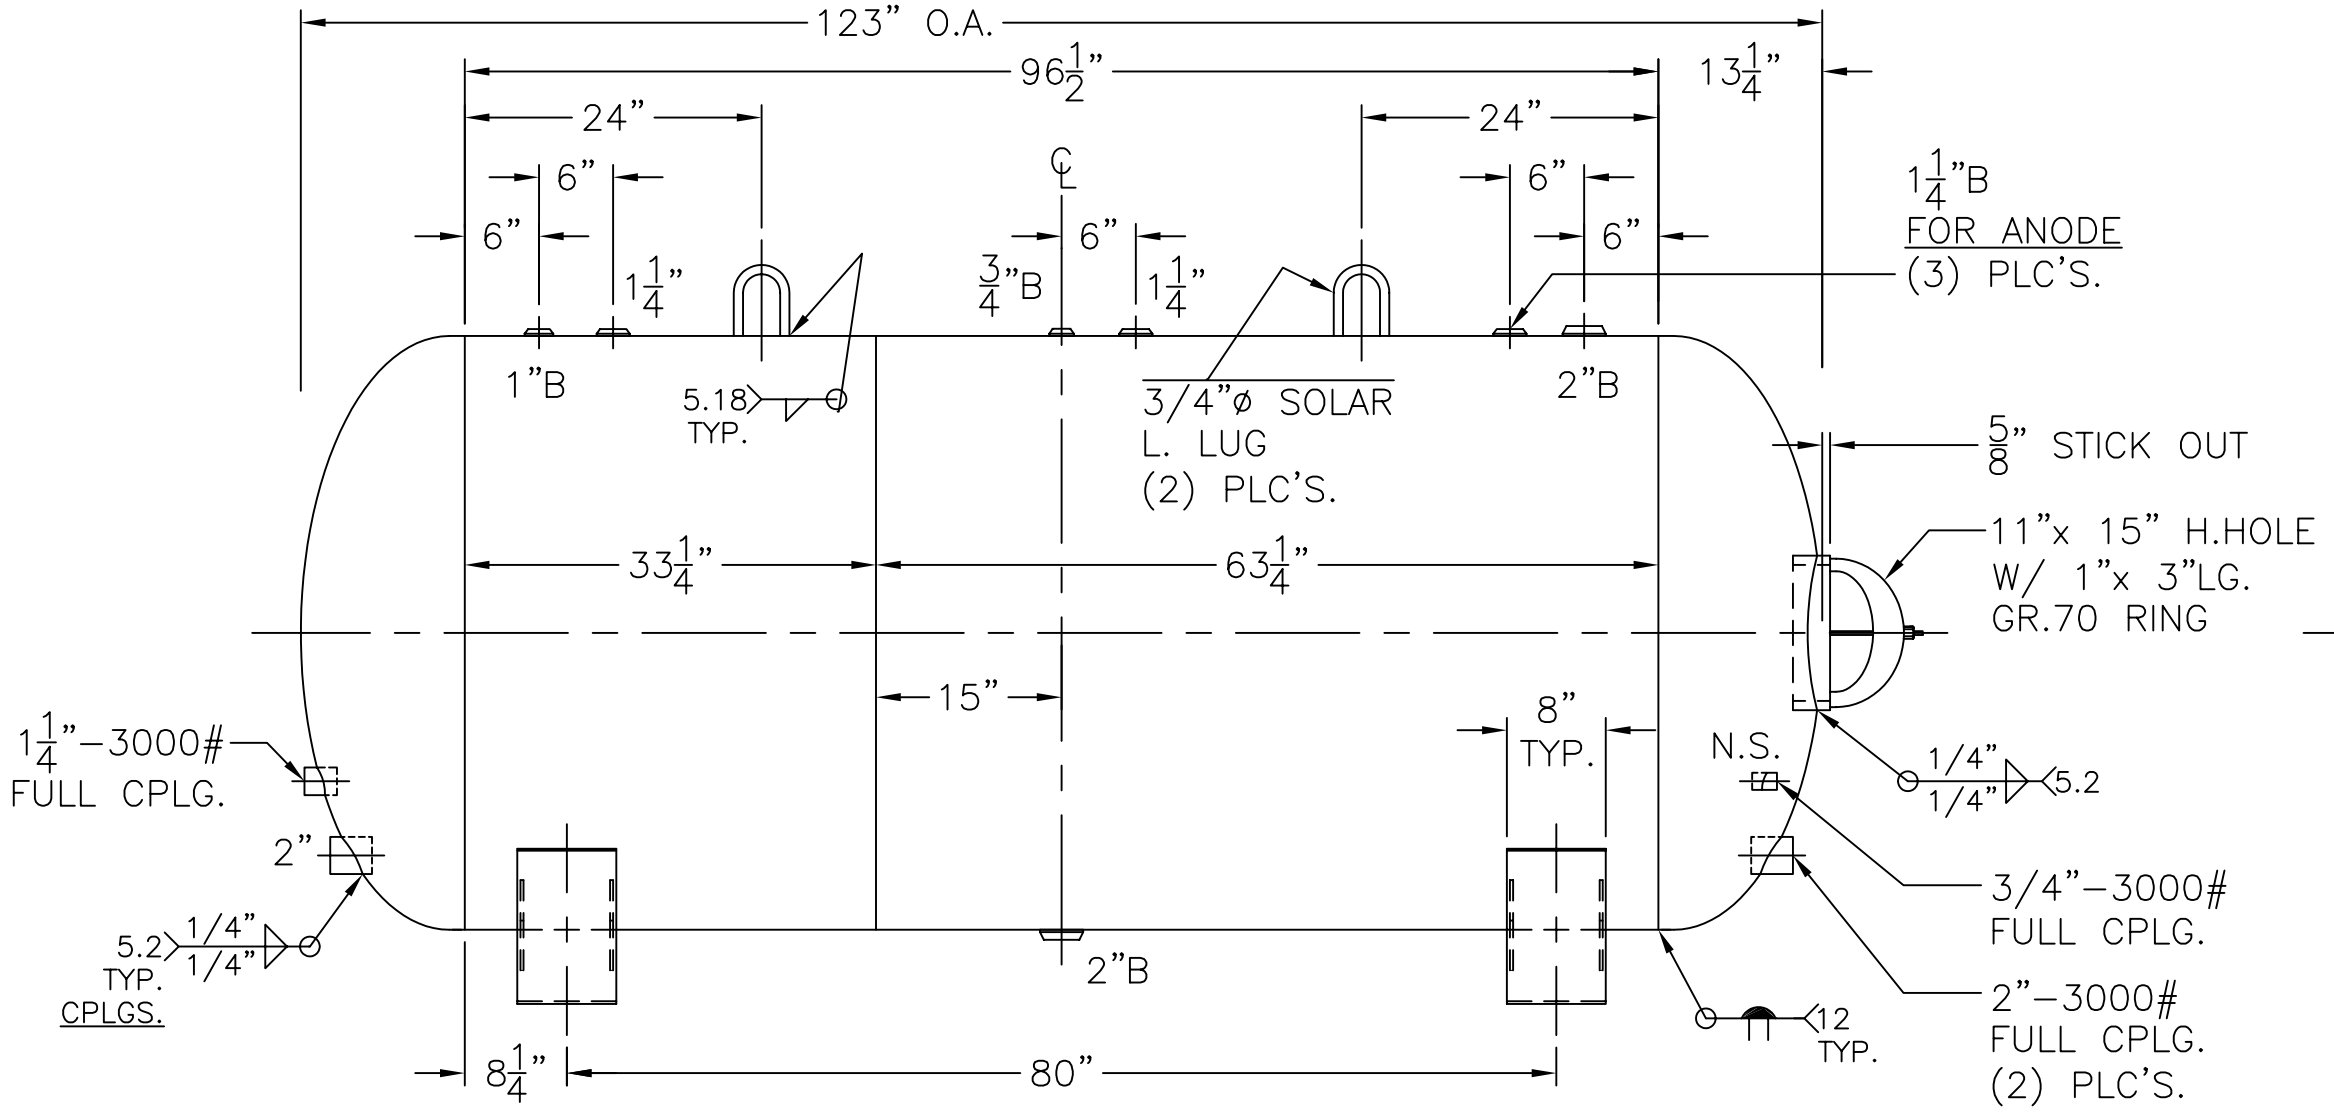

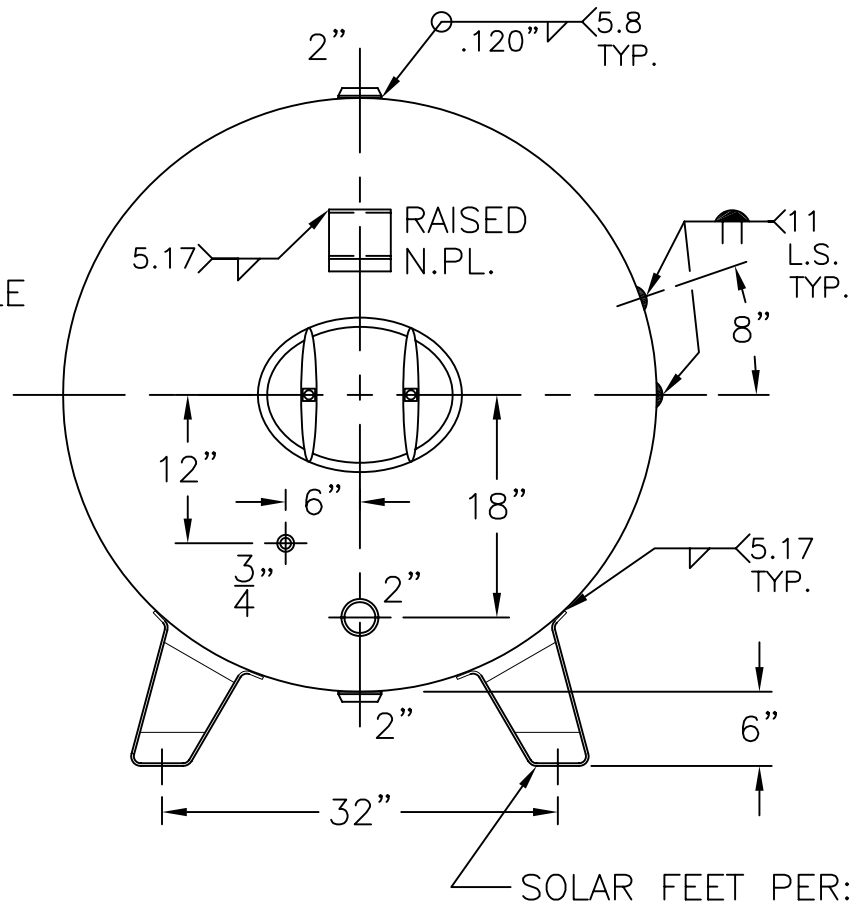

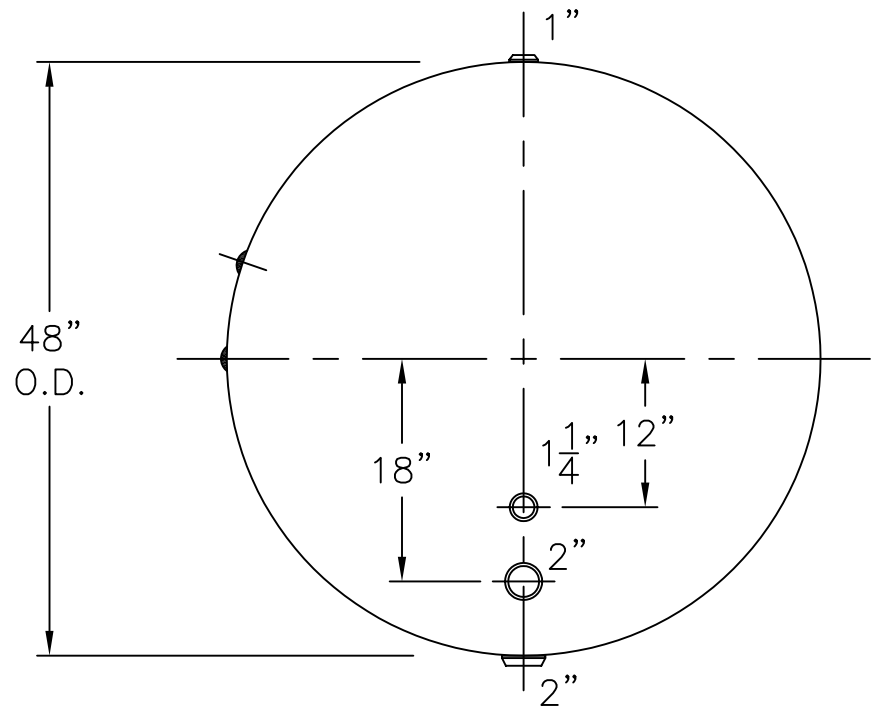

VIEW W/O SUPPORTS

3) SHELL: 4-22-04 PROOF TEST.
2) HYDRO @ 240 PSIG. MIN.
NOTE: 1) INSTALL W/ (3) 1 5/16"x 30"LG. RIGID MAG. ANODES.

SHELL / HEADS	.245" SA-455 2:1 S.E.	GS-48-900-H	REV. 3-27-13
	JOGGLE		DATE: 5-21-90
		FOR: HANSON STANDARD	
		HORIZ. HOT WATER TANK	
	.200" SA-455	SURFACE AREA = 138.4 SQ. FT.	
		INSIDE: GLASS LINED	
M.A.W.P. 160 PSIG. @ 210 °F			
		OUTSIDE: PRIME	
ASME SECTION IV 2010 ADD. 2011		CAD-"B" UNDER "STD"-SERIES	
X-RAY: RT-NO / H.L.W.		BY: J.G.	SCALE: 3/4"=12"
GALLONS: 900	WT. 1350 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.	
SERIAL NO.		1600 E. WASHINGTON BLVD.	
N.B.		LOS ANGELES, CA 90021	